




Piirrä tarvittavat säätöpiirit PI –merkinnöin

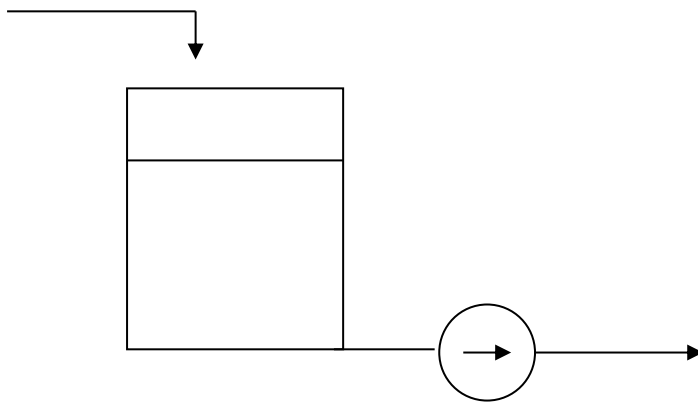

1. Säiliön pinnankorkeuden säätö lähtövirtauksen avulla.

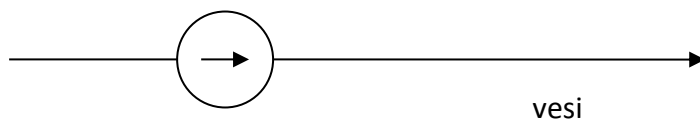


2. Putkessa virtaavan veden virtausnopeuden säätö säätöventtiilillä.

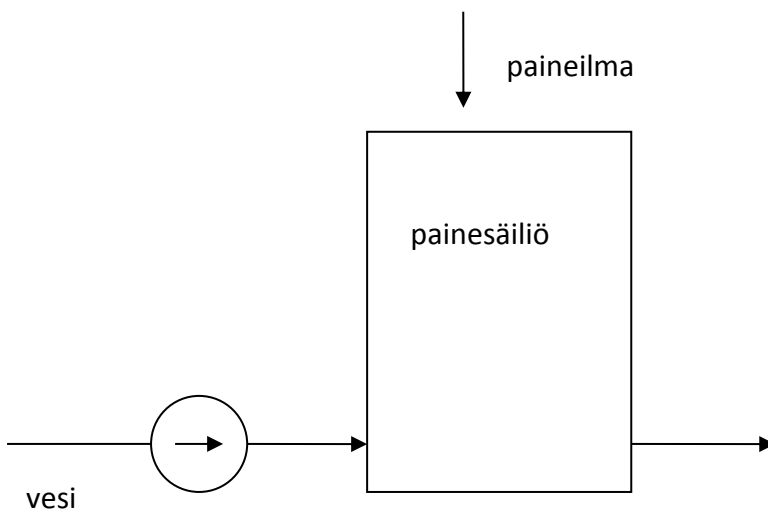

3. Painesäiliön paineen säätö vesipumpun avulla. Lisäksi painemittaus on yhdistetty valvomossa sijaitsevaan piirturiin.

Painesäiliön pinnankorkeuden mittaus ja ylärajahälytys. Piirturi valvomossa.

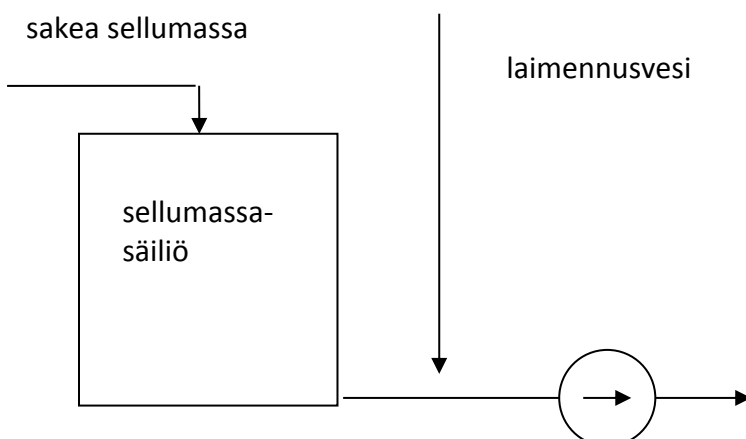

4. Sellumassan sakeus säädetään laimennusveden avulla. Mittaus pumpun jälkeen. Piirturin avulla rekisteröidään sakeusvaihtelut.

Sellumassasäiliön pinnankorkeuden alarajan hälytys, sillä pumppu ei saa imeä "tyhjää".